TIPO	H	POS.	LUNGH.	B
F49/1	3500	X250	3911	2207
F49/2	3600	X251	4012	2308
F49/3	3700	X252	4112	2408
F49/4	4000	X253	4414	2710
F49/5	4200	X254	4615	2911

F49

PER PALI "C" s.t. DA BASI H9 a H33 (ad esclusione del piede –2 Vd. dis. P005DC016 per basi 9 a 12)
(ad esclusione del piede –2 Vd. dis. P005DC018 per basi 15 a 24)
(ad esclusione del piede –2 Vd. dis. P005DC020 per basi 27 a 33)

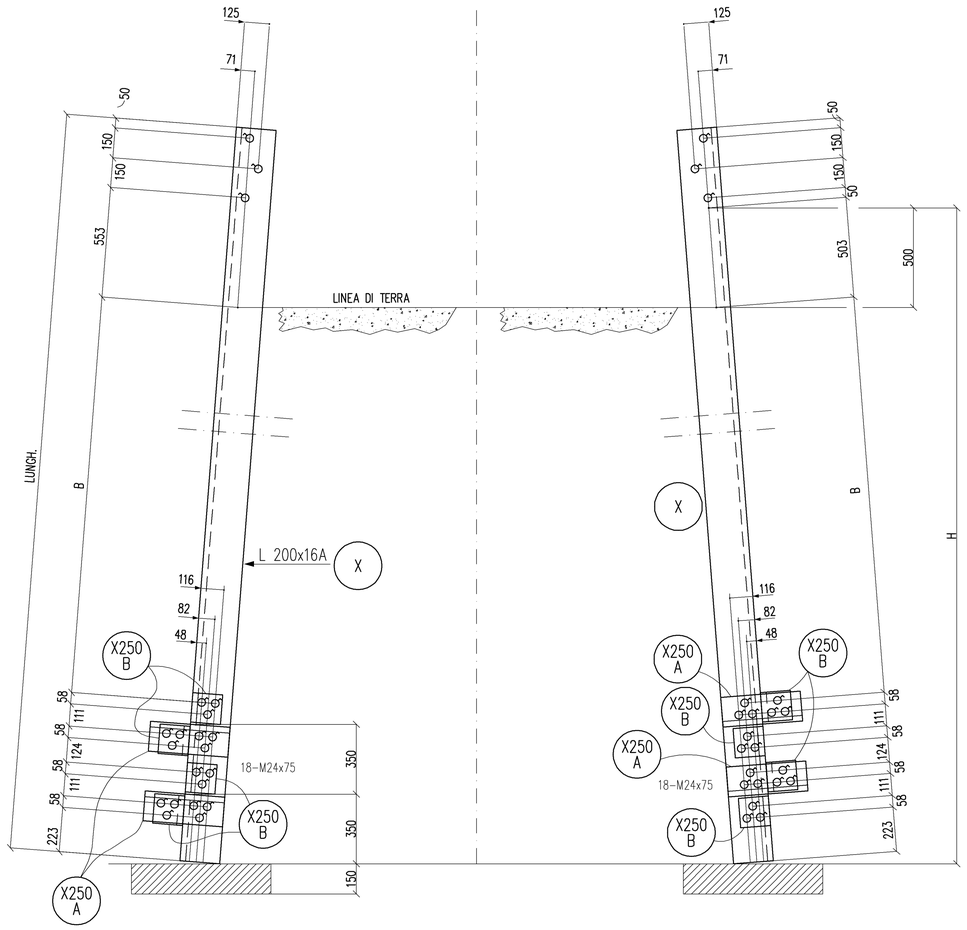

BULLONI PER UN MONCONE

M24x75 = 36





NOTE GENERALI:

- Profilati indicati con lettera A UNI EN 10027–1 S355JR
- Profilati senza indicazione UNI EN 10027–1 S235JR
- Piatti indicati con lettera A UNI EN 10027–1 S355JR
- Piatti senza indicazione UNI EN 10027–1 S275JR
- Bulloni UNI EN 20898 Cl. 6.8
- Per le prescrizioni per l'ordinazione la costruzione ed il collaudo vedere le tabelle RQUPS10001, S10002, S10003
- Per le prescrizioni ed il collaudo delle saldature vedere la tabella S10004
- Per i tipi di saldature vedere la tabella S10014
- Le saldature devono essere conformi a quanto prescritto nelle LS10004 Le caratteristiche ed il tipo di cordone di saldatura sono riportati nelle LS10014 salvo quando diversamente specificato nei disegni costruttivi I materiali costituenti i complessi da saldare debbono essere in acciaio UNI EN 10027–1 S355J0
- Tutti i materiali vanno zincati dopo la lavorazione
- Le pedarole, posizioni da L700 a L725, sono in alternativa al dispositivo di scalata a disegno TERNA P003DS001 e 002 e devono essere fornite a sola espressa richiesta.

X250 ÷ X254

BULLONI	ø BULLONE	ø FORO	PINZE DI TAGLIO NORMALE	Piastre.Mont. e Giunti	ASTE TESE	LAMINATO	DISTANZA C/C FORI MINIMA	DISTANZA C/C FORI NORMALE	PROFILO MINIMO AMMESSO
	12	13.5	20	25	30	17	35	40	L 35
	14	15.5	25	30	35	20	40	45	L 40
	16	17.5	25	30	35	22	45	50	L 45
	20	21.5	35	40	45	27	55	60	L 55
	22	24	40	45	50	30	60	65	L 60
	24	26	45	50	55	32	65	72	L 70
	27	29	50	55	60	37	70	81	L 75

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
01	Giugno 2008	Aggiunta configurazione F49/4 con H = 4000 mm e F49/5 con H = 4200 mm	G. Maffioletti CESEI S.p.A.	L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC
00	Dicembre 2007	PRIMA EMISSIONE	L. Mazza CESI S.p.A.	L. Alario ING-ILC	R. Rendina ING-ILC

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
Disegni unifilari	P005DX006

PROGETTO: N.A.

RICAVATO DAL DOC. TERNA:

CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA: USO AZIENDALE

TITOLO

LINEE 132/150 kV UNIFICATE

SEMPLICE TERNA A TRIANGOLO - TIRO PIENO

MONCONE - F49

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
P005DX006_01.dwg	1 unità = 1	A1	1 : 15	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.